


### Charakteristika

- Jednotky jsou určeny pro připojení jednoho (TI3-10B) nebo až čtyř (TI3-40B) externích teplotních senzorů.
- Jednotky řady TI3 podporují připojení následujících teplotních senzorů:
  - TC/TZ – 2vodičové zapojení
  - Ni1000, Pt1000, Pt100 – 3vodičové a 3vodičové zapojení
- Používá se v případech, kdy je nutné snímat teplotu, např. podlahu / prostor, vnitřní / venkovní teplota, technologické zařízení – kotelny, solární ohřev apod.
- Stav jednotek indikuje zelená LED dioda RUN na předním panelu:
  - je-li připojeno napájecí napětí (jednotky jsou napájeny prostřednictvím sběrnice BUS), ale neprobíhá komunikace s masterem, svítí LED RUN nepřetržitě.
  - je-li připojeno napájecí napětí a jednotka standardně komunikuje po sběrnici BUS, LED RUN bliká.
- TI3-10B, TI3-40B v provedení B jsou určeny pro montáž do instalacní krabice.

### Popis přístroje

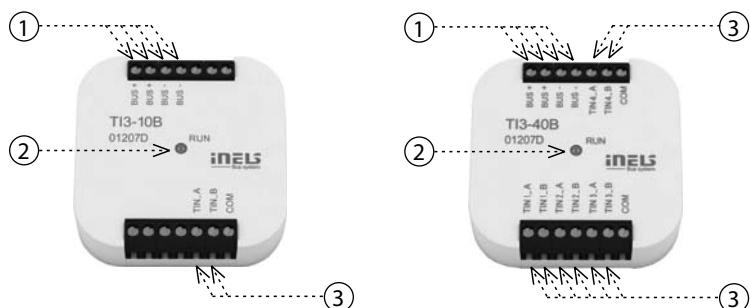

1. Datová sběrnice BUS
2. LED - indikace stavu jednotky
3. Vstupy pro teplotní senzory

### Všeobecné instrukce

#### PŘIPOJENÍ DO SYSTÉMU, INSTALACNÍ SBĚRNICE BUS

Periferní jednotky iNELS3 se připojují do systému prostřednictvím instalacní sběrnice BUS. Vodiče instalacní sběrnice se připojují na svorkovnice jednotek na svorky BUS+ a BUS-, přičemž vodiče není možno zaměnit. Pro instalacní sběrnici BUS je nutné využít kabel s krouceným párem vodičů s průměrem žil nejméně 0.8mm, přičemž doporučovaným kabelem je iNELS BUS Cable, jehož vlastnosti nejlépe odpovídají požadavkům instalacní sběrnice BUS. Ve většině případů lze využít také kabel JYSTY 1x2x0.8 nebo JYSTY 2x2x0.8. V případě kabelu se dvěma páry kroucených vodičů není možné vzhledem k rychlosti komunikace využít druhý pár pro jiný modulovaný signál, tedy není možné v rámci jednoho kabelu využít jeden pár pro jeden segment BUS sběrnice a druhý pár pro druhý segment BUS sběrnice. U instalacní sběrnice BUS je nutné zajistit její odstup od silového vedení ve vzdálenosti alespoň 30 cm a je nutné jej instalovat v souladu s jeho mechanickými vlastnostmi. Pro zvýšení mechanické odolnosti kabelů doporučujeme vždy kabel instalovat do elektroinstalační trubky vhodného průměru. Topologie instalacní sběrnice BUS je volná s výjimkou kruhu, přičemž každý konec sběrnice je nutné zakončit na svorkách BUS+ a BUS- periferní jednotkou. Při dodržení všech uvedených požadavků může maximální délka jednoho segmentu instalacní sběrnice dosahovat až 500 m. Z důvodu, že datová komunikace i napájení jednotek jsou vedeny v jednom páru vodičů, je nutné dodržet průměr vodičů s ohledem na úbytek napětí na vedení a maximální odebrávaný proud. Uvedená maximální délka sběrnice BUS platí za předpokladu, že jsou dodrženy tolerance napájecího napětí.

#### KAPACITA A CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

K centrální jednotce CU3-01M nebo CU3-02M lze připojit dvě samostatné sběrnice BUS prostřednictvím svorek BUS1+, BUS1- a BUS2+, BUS2-. Na každou sběrnici lze připojit až 32 jednotek, celkově lze tedy přímo k centrální jednotce připojit až 64 jednotek. Dále je nutné dodržet požadavek na maximální zatížení jedné větev sběrnice BUS proudem maximálně 1000 mA, který je dáno součtem jmenovitých proudu jednotek připojených na tuto větev sběrnice. Při připojení jednotek s odběrem větší než 1A lze využít BPS3-01M s odběrem 3A. V případě potřeby je možné další jednotky připojit pomocí externích masterů MI3-02M, které generují další dvě větev BUS. Tyto externí mastery se připojují k jednotce CU3 přes systémovou sběrnici EBM a celkem je možno přes EBM sběrnici k centrální jednotce připojit až 8 jednotek MI3-02M.

#### NAPÁJENÍ SYSTÉMU


K napájení jednotek systému je doporučeno použít napájecí zdroj společnosti ELKO EP s názvem PS3-100/iNELS. Doporučujeme systém zálohovat externími akumulátory, připojenými ke zdroji PS3-100/iNELS (viz vzorové schéma zapojení řídicího systému).

#### VŠEOBECNÉ INFORMACE


Pro funkci jednotky je nutné, aby jednotka byla napojena na centrální jednotku systému řady CU3, nebo na systém, který tuto jednotku již obsahuje, jako jeho rozšíření o další funkce systému. Všechny parametry jednotky se nastavují přes centrální jednotku řady CU3 v software iDM3.

Na základní desce jednotky je LED dioda pro indikaci napájecího napětí a komunikace s centrální jednotkou řady CU3. V případě, že dioda RUN bliká v pravidelném intervalu, probíhá standardní komunikace. Jestliže dioda RUN trvale svítí, je jednotka ze sběrnice napájena, ale jednotka na sběrnici nekomunikuje. V případě, že dioda RUN nesvítí, není na svorkách BUS+ a BUS- přítomno napájecí napětí.

### Zapojení

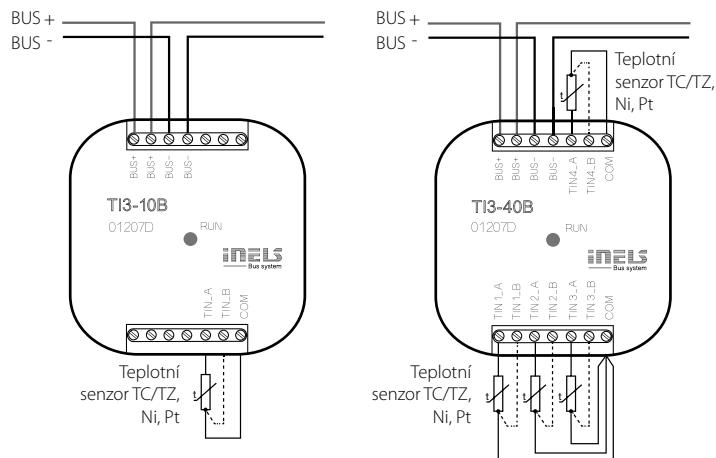

### Možnosti zapojení

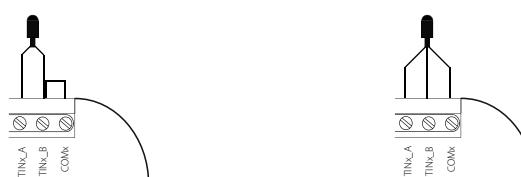

#### 2 vodičové

- je nutné proklemovat svorky TIN\_B a COM

#### 3 vodičové

- vlastní zapojení čidla je nutno volit dle jeho technické specifikace

## Technické parametry

### TI3-10B

### TI3-40B

#### Vstupy

Teplotní vstup pro měření teploty:	1x *	4x *
Rozsah měření teploty:	dle typu použitého senzoru, sondy od -50 °C do 400 °C	
Rozlišení převodníku:	15 bit	

#### Komunikace

Instalační sběrnice:	BUS
Indikace stavu jednotky:	zelená LED RUN

#### Napájení

Napájecí napětí / tolerance:	27 V DC, -20 / +10 %
Ztrátový výkon:	max. 1 W
Jmenovitý proud:	20 mA (při 27 V DC), ze sběrnice BUS

#### Připojení

Svorkovnice:	0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
--------------	---

#### Provozní podmínky

Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C
Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C
Krytí:	IP30
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do instalační krabice

#### Rozměry a hmotnost

Rozměry:	49 x 49 x 13 mm	
Hmotnost:	27 g	27 g

## Varování

Před instalací přístroje a před jeho uvedením do provozu se seznamte důkladně s montážním návodem k použití a instalaci příručkou systému INELS3. Návod na použití je určen pro montáž přístroje a pro uživatele zařízení. Návod je součástí dokumentace elektroinstalace, a také ke stáhnutí na webové stránce www.inels.cz. Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Montáž a připojení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou odbornou elektrokvalifikací při dodržení platných předpisů. Nedotýkejte se částí přístroje, které jsou pod napětím. Nebezpečí ohrožení života. Při montáži, údržbě, úpravách a opravách je nutné dodržet bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickým zařízením. Před zahájením práce na přístroji je nutné, aby všechny vodiče, připojené díly a svorky byly bez napětí. Tento návod obsahuje jen všeobecné pokyny, které musí být aplikovány v rámci dané instalace. Vstupní jednotku TI3-10B(40B) je možné montovat standardním způsobem do instalační krabice pro zapuštěnou montáž KU68. Minimální hloubka krabice 40 mm. V rámci kontroly a údržby pravidelně kontrolujte (při vypnutém napájení) - dotažení svorek.

\* vstup na externí teplotní senzor TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 viz. příslušenství

# TI3-10B, TI3-40B

EN Temperature input, 1-channel and 4-channel




INELS  
BUS System

02-90/2017 Rev.1

## Characteristics

- These units are designed for connection of one (TI3-10B) to four (TI3-40B) external temperature sensors.
- Units range TI3 support the connection of the following temperature sensors:
  - TC / TZ - 2-wire connections
  - Ni1000, Pt1000, Pt100 - 2-wire and 3-wire connections.
- Used in when necessary to take temperatures from different places (for example large floor heating - diagonal layout of sensors, floor/space, indoor/outdoor temperature, technological device - boiler, solar heating etc.)
- Status of units indicated by green RUN LED on the front panel:
  - If the supply voltage is connected (units are powered via the BUS), but there is no communication with the master, RUN LED is lit continuously.
  - If the supply voltage is connected and the unit communicates via standard BUS, RUN LED flashes.
- TI3-10B, TI3-40B in TI3 version B is designed for mounting into an installation box.

## Description of device

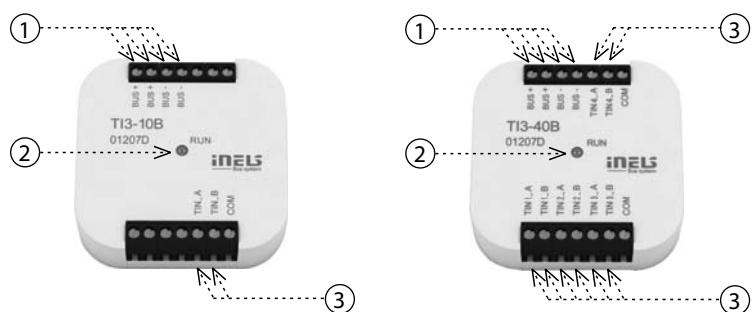

1. Data BUS
2. LED - indication of unit's state
3. Inputs for thermo sensors

## General instructions

### CONNECTION TO THE SYSTEM, INSTALLATION BUS

iNELS3 peripheral units are connected to the system through the BUS installation. Installation BUS conductors are connected to the terminal units to BUS+ and BUS- terminals, wires cannot be interchanged. For installation of BUS it is necessary to use a cable with a twisted pair of wires with a diameter of at least 0.8 mm, the recommended cable is iNELS BUS Cable, whose features best meet the requirements of the BUS installation. Bearing in mind that in terms of all the properties it is possible in most cases also use the cable JYSTY 1x2x0.8 or JYSTY 2x2x0.8, however it is not recommended as the best option. In the case of a cable with two pairs of twisted wires it is not possible to use the second pair of the other for modulated signal due to the speed of communications; it is not possible within one cable to use one pair for one segment BUS and the second pair for the second segment BUS. For installation of BUS it is vital to ensure that it is kept at a distance from the power lines of at least 30 cm and must be installed in accordance with its mechanical properties. To increase mechanical resistance of cables we recommend installation into a conduit of suitable diameter. BUS topology installation is free except for the ring, wherein each end of the bus must terminate at the terminals BUS + and BUS- peripheral unit. While maintaining all the above requirements, the maximum length of one segment of the installation BUS can reach up to 500 m. Due to the data communication and supply of units in one pair of wires, it is necessary to keep in mind the diameter of wires with regards to voltage loss on the lead and the maximum current drawn. The maximum length of the BUS applies provided that they comply with the tolerance of the supply voltage.

### CAPACITY AND CENTRAL UNIT

It is possible to connect to the central unit CU3-01M or CU3-02M two independent BUSes by means of terminals BUS1+, BUS1- and BUS2+, BUS2-. It is possible to connect to each BUS up to 32 units, so it is possible to connect directly to the central unit a total of 64 units. It is necessary to comply with the requirement of a maximum load of one BUS line - maximum up to 1000 mA current. When connecting units which draw greater than 1A, BPS3-01M with 3A sampling can be used. It is the sum of the rated currents of the units connected to the BUS line, other units can be connected using the units MI3-02M, which generate further BUSes. These are connected to the CU3 unit via the system BUS EBM and you can connect a total of 8 units via EBM BUS to the central unit MI3-02M.

### SUPPLYING THE SYSTEM

For supplying power to system units, it is recommended to use the power source of ELKO EP titled PS3-100/iNELS. We recommend backing up the system with backup batteries connected to the source of PS3-100/iNELS (see sample diagram of connecting the control system).


### GENERAL INFORMATION

To operate the unit, it is necessary that the unit is connected to a central unit CU3 series, connected to the central unit of the system CU3, or to a system that already contains this unit as its expansion to include further system.


All unit parameters are set through the central unit CU3-01M in the software iDM3.

There is LED diode on the PCB for indication of supply voltage and communication with the central unit series CU3. In case that the RUN diode flashes at regular intervals, so there is standard communication between the unit and BUS. If the RUN diode lights permanently, so the unit is supplied from BUS, but there is no communication between BUS and unit. In case that RUN diode is OFF, so there is no supply voltage on the terminals BUS+ and BUS-.

## Connection

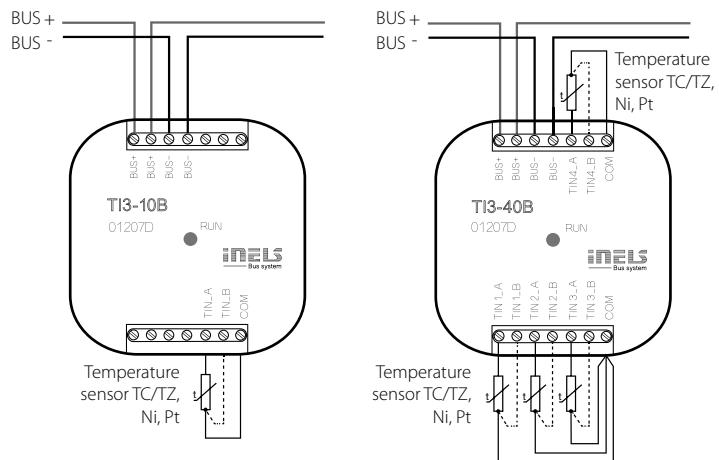


## Connection options



2-wire

- it is necessary to connect terminals TIN\_B and COM



3-wire

- sensor connection must be chosen according to the technical specifications

## Technical parameters

### TI3-10B      TI3-40B

#### Inputs

Temperature input for temperature measuring:	1x *	4x *
Emperature measurement range:	by type of sensor, prob	from -50 °C to 400 °C
Converter resolution:	15 bit	

#### Communication

Installation BUS:	BUS
Status indication unit:	green LED RUN

#### Power supply

Supply voltage / tolerance:	27 V DC, -20 / +10 %
Dissipated power:	max. 1 W
Rated current:	20 mA (at 27 V DC), from BUS

#### Connection

Terminal:	0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
-----------	---

#### Operating conditions

Operating temperature:	-20 .. +55 °C
Storing temperature:	-30 .. +70 °C
Protection degree:	IP30
Overtoltage category:	II.
Pollution degree:	2
Operating position:	any
Installation:	into installation box

#### Dimensions and weight

Dimensions:	49 x 49 x 13 mm	
Weight:	27 g	27 g

\* inputs for external thermo sensor TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100, see accessories

## Warning


Before the device is installed and operated, read this instruction manual carefully and with full understanding and Installation Guide System iNELS3. The instruction manual is designated for mounting the device and for the user of such device. It has to be attached to electroinstallation documentation. The instruction manual can be also found on a web site [www.inels.com](http://www.inels.com). Attention, danger of injury by electrical current! Mounting and connection can be done only by a professional with an adequate electrical qualification, and all has to be done while observing valid regulations. Do not touch parts of the device that are energized. Danger of life-threat! While mounting, servicing, executing any changes, and repairing it is essential to observe safety regulations, norms, directives and special regulations for working with electrical equipment. Before you start working with the device, it is essential to have all wires, connected parts, and terminals de-energized. This instruction manual contains only general directions which need to be applied in a particular installation. Input unit TI3-10B(40B) can be mounted in a standard way into a flush-mounted wiring box. Minimal depth of the box is 40 mm. In the course of inspections and maintenance, always check (while de-energized) if terminals are tightened.

## SK Teplotný vstup jednokanálový a štvorkanálový

### Charakteristika

- Jednotky sú určené pre pripojenie jedného (TI3-10B) alebo až štyroch (TI3-40B) externých teplotných senzorov.
- Jednotky rady TI3 podporujú pripojenie nasledujúcich teplotných senzorov:
  - TC/TZ - 2vodičové zapojenie
  - Ni1000, Pt1000, Pt100 - 3 vodičové a 3 vodičové zapojenie
- Používa sa v prípadoch, kedy je nutné snímať teplotu, napr. podlaha / priestor, vnútorná / vonkajšia teplota, technologické zariadenie - kotolne, solárny ohrev apod.
- Stav jednotiek indikuje zelená LED dióda RUN na prednom paneli:
  - ak je pripojené napájacie napätie (jednotky sú napájané prostredníctvom zbernice BUS), ale neprebieha komunikácia s masterom, svieti LED RUN nepretržite.
  - ak je pripojené napájacie napätie a jednotka štandardne komunikuje po zbernicu BUS, LED RUN bliká.
- TI3-10B, TI3-40B v prevedení B sú určené pre montáž do inštalačnej krabice.

### Popis prístroja

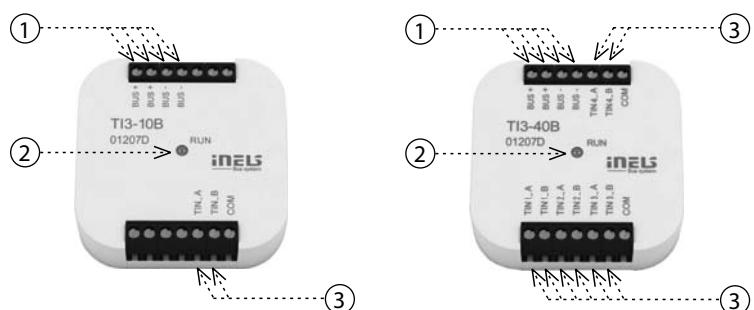

- 1 Dátová zbernice BUS
- 2 LED indikácia stavu jednotky
- 3 Vstupy pre teplotné senzory

### Všeobecné inštrukcie

#### PRIPOJENIE DO SYSTÉMU, INŠTALAČNÁ ZBERNICA BUS

Periférne jednotky iNELS3 sa pripájajú do systému prostredníctvom inštalačnej zbernice BUS. Vodiče inštalačnej zbernice sa pripájajú na svorkovnice jednotiek na svorky BUS+ a BUS-, pričom vodič nie je možné zmeniť. Pre inštalačnú zbernicu BUS je nutné využiť kábel s krúteným párom vodičov s priemerom žil najmenej 0.8mm, pričom odporúčaným káblom je iNELS BUS Cable, ktorého vlastnosti najlepšie zodpovedajú požiadavkám inštalačnej zbernice BUS. Vo väčšine prípadov je možné využiť tiež kábel JYSTY 1x2x0.8 alebo JYSTY 2x2x0.8. V prípade káblu s dvoma párami krútených vodičov nie je možné vzhľadom k rýchlosťi komunikácie využiť druhý pár pre iný modulovaný signál, teda nie je možné v rámci jedného kábla využiť jeden pár pre jeden segment BUS zbernice a druhý pár pre druhý segment BUS zbernice. U inštalačnej zbernice BUS je nutné zaistiť jej odstup od silového vedenia vo vzdialosti aspoň 30 cm a je nutné ho inštalať v súlade s jeho mechanickými vlastnosťami. Pre zvýšenie mechanickej odolnosti káblu odporúčame vždy kábel inštalať do elektroinštalačnej trubky vhodného priemeru. Topológia inštalačnej zbernice BUS je voľná s výnimkou kruhu, pričom každý koniec zbernice je nutné zakončiť na svorkách BUS+ a BUS- periférnu jednotkou. Pri dodržaní všetkých vyššie uvedených požiadaviek môže maximálna dĺžka jedného segmentu inštalačnej zbernice dosahovať až 500 m. Z dôvodu, že dátová komunikácia i napájanie jednotiek sú vedené v jednom páre vodičov, je nutné dodržať priemer vodičov s ohľadom na úbytok napäťia na vedení a maximálny odoberaný prúd. Uvedená maximálna dĺžka zbernice BUS platí za predpokladu, že sú dodržané tolerancie napájacieho napäťia.

#### KAPACITA A CENTRÁLNA JEDNOTKA

K centrálnej jednotke CU3-01M alebo CU3-02M možno pripojiť dve samostatné zbernice BUS prostredníctvom svierek BUS1+, BUS1- a BUS2+, BUS2-. Na každú zbernicu možno pripojiť až 32 jednotiek, celkovo možno teda priamo k centrálnej jednotke pripojiť až 64 jednotiek. Ďalej je nutné dodržať požiadavku na maximálne zaťaženie jednej vety zbernice BUS prúdom maximálne 1000 mA, ktorý je daný súčtom menovitých prúdov jednotiek pripojených na túto vetu zbernice. Pri pripojení jednotiek s odberom väčším než 1A možno využiť BPS3-01M s odberom 3A. V prípade potreby je možné ďalšie jednotky pripojiť pomocou externých masterov MI3-02M, ktoré generujú ďalšie dve vety BUS. Tieto externé mastery sa pripájajú k jednotke CU3 cez systémovú zbernicu EBM a celkom je možné cez EBM zbernicu k centrálnej jednotke pripojiť až 8 jednotiek MI3-02M.

#### NAPÁJANIE SYSTÉMU


K napájaniu jednotiek systému je odporúčané použiť napájiaci zdroj spoločnosti ELKO EP s názvom PS3-100/iNELS. Odporúčame systém zálohovať externými akumulátormi, pripojenými ku zdroju PS3-100/iNELS (viď vzorová schéma zapojenia riadiaceho systému).

#### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Pre funkciu jednotiek je nutné, aby jednotka bola napojená na centrálnu jednotku systému rady CU3, alebo na systém, ktorú túto jednotku už obsahuje, ako jeho rozšírenie o ďalšie funkcie systému. Všetky parametre jednotky sa nastavujú cez centrálnu jednotku rady CU3 v software iDM3.

Na základnej doske jednotky je LED dióda pre indikáciu napájacieho napäťia a komunikáciu s centrálnou jednotkou rady CU3. V prípade, že dióda RUN trvale svieti, je jednotka zo zbernice napájaná, ale jednotka na zbernicu nekomunikuje. V prípade, že dióda RUN nesvieti, nie je na svorkách BUS+ a BUS- prítomné napájacie napätie.

### Zapojenie

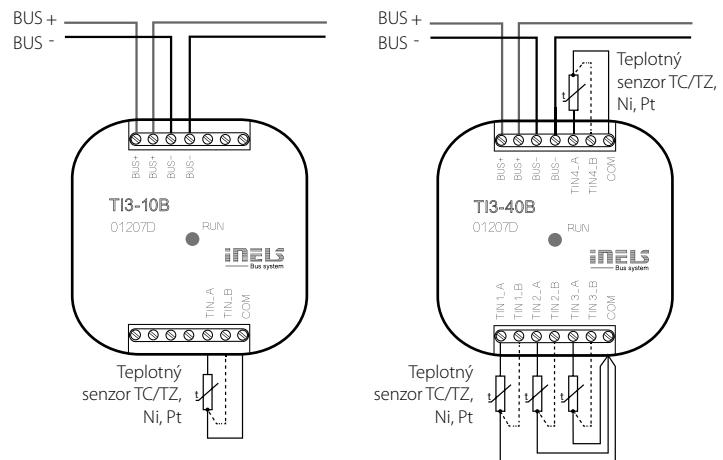

### Možnosti zapojenia

- 2vodičové**
- je nutné proklemovať svorky TIN\_B a COM
- 3vodičové**
- vlastné zapojenie čidla je nutné voliť podľa jeho technickej špecifikácie

## Technické parametre

### TI3-10B

### TI3-40B

#### Vstupy

Teplotný vstup pre meranie teploty:	1x *	4x *
Rozsah merania teploty:	podľa typu použitého senzoru, sondy od -50 °C do 400 °C	
Rozlíšenie prevodníku:	15 bit	

#### Komunikácia

Inštalačná zbernice:	BUS
Indikácia stavu jednotky:	zelená LED RUN

#### Napájanie

Napájacie napätie / tolerancia:	27 V DC, -20 / +10 %
Stratový výkon:	max. 1 W
Menovitý prúd:	20 mA (pri 27 V DC), zo zbernice BUS

#### Pripojenie

Svorkovnica:	0.5 mm <sup>2</sup> – 1 mm <sup>2</sup>
--------------	---

#### Prevádzkové podmienky

Pracovná teplota:	-20 .. +55 °C
Skladovacia teplota:	-30 .. +70 °C
Krytie:	IP30
Kategória prepäťia:	II.
Stupeň znečistenia:	2
Pracovná poloha:	Ľubovoľná
Inštalačia:	do inštalačnej krabice

#### Rozmery a hmotnosť

Rozmery:	49 x 49 x 13 mm	
Hmotnosť:	27 g	27 g

## Varovanie

Pred inštaláciou prístroja a pred jeho uvedením do prevádzky sa dôkladne zoznámte s montážnym návodom na použitie a inštalačnou príručkou systému iNELS3. Návod na použitie je určený pre montáž prístroja a pre užívateľa zariadenia. Návod je súčasťou dokumentácie elektroinštalácie, a tiež k stiahnutiu na webovej stránke [www.inels.sk](http://www.inels.sk). Pozor, nebezpečie úrazu elektrickým prúdom! Montáž a pripojenie môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou odbornou elektrokvalifikáciou pri dodržaní platných predpisov. Nedotýkajte sa časti prístroja, ktoré sú pod napäťom. Nebezpečie ohrozenia života. Pri montáži, údržbe, úpravách a opravách je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, normy, smernice a odborné ustanovenia pre prácu s elektrickým zariadením. Pred začiatkom práce na prístroji je nutné, aby všetky vodiče, pripojené diely a svorky boli bez napäťia. Tento návod obsahuje len všeobecné pokyny, ktoré musia byť aplikované v rámci danej inštalačie. Vstupnú jednotku TI3-10B(40B) je možné montovať štandardným spôsobom do inštalačnej krabice pre zapustenú montáž KU68. Minimálna hĺbka krabice 40 mm. V rámci kontroly a údržby pravidelne kontrolujte (pri vypnutom napájaní) dotiahnutie svoriek.

\* vstup na externý teplotný senzor TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 vid. príslušenstvo



### Jellemzők

- A TI3-10B egycsatornás, a TI3-40B négycsatornás hőérzékelő bemeneti eszköz, különböző hőérzékelő csatlakoztatásához.
- A TI3 modulokhoz többféle hőérzékelő csatlakoztatható:
  - TC / TZ - kétvezetékes
  - Ni1000, Pt1000, Pt100 - két- és háromvezetékes.
- Felhasználható különböző helyek hőmérsékletének mérésére, szabályozására (pl. padlófűtésnél több ponton érzékelve vagy padló/légtér, bel- és kültéri hőmérséklet, technológiai eszközök - kazán, napkollektors fútés, stb.)
- A készülék állapotát a zöld "RUN" LED jelzi az előlapon:

  - Ha a tápfeszültség csatlakoztatva van (a BUS-on keresztül), de nincs kommunikáció a mestersbuszon, a "RUN" LED folyamatosan világít.
  - Ha a tápfeszültség csatlakoztatva van és a készülék kommunikál a BUS-on, akkor a "RUN" LED villog.

- TI3-10B és TI3-40B kötő- vagy szerelvénydobozba építhető.

### Általános útmutató

#### CSATLAKOZÁS A RENDSZERHEZ - INSTALLÁCIÓSI BUSZ

Az iNELS3 perifériás egységei az installációs BUS-on keresztül csatlakoznak a rendszerhez. Az installációs busz vezetékei az egységek BUS+ és a BUS- sorkapcsaihoz polaritáshelyes csatlakoznak, a vezetékek polaritása nem cserélhető fel. Az installációs BUS vezetékezéséhez csavart épáras kábelt kell használni, melynek erenkíti átmérője legalább 0.8 mm. Ajánlott az INELS Bus Cable használata, melynek jellemzői a legjobban megfelelnek a BUS telepítési követelményeinek. A legtöbb esetben használható a JYSTY 1x2x0.8 vagy a JYSTY 2x2x0.8 kábel is. Két csavart épáras buszkábel telepítése esetén nem használható csak az egyik csavart épáras kommunikációs buszkábel, ugyanis erősen befolyásolnák egymás modulációját és a kommunikáció sebességét. Nem köthető be tehát az egyik épárra az egyik BUS vonal, a másik épárra a másik BUS vonal. Az installációs BUS vezetékeinek telepítésénél nagyon fontos betartani a legalább 30 cm távolságot a tápfvezetékektől, valamint stabil mechanikai védelménynek növelése érdekében ajánljott megfelelő átmérőjű védőcső használata. A BUS a gyűrű kialakítás kivételével egy nyílt topológiájú buszrendszer, melyet mindenkor végén egy egység (CU vagy periféria) BUS+ és BUS- sorkapcsába csatlakoztatva le kell zárni. Egy BUS vonal maximális hossza 500 m lehet. Az adatforgalom és a periferiák tápellátása ugyanazon az egy pár vezetéken történik (BUS-on), ezért a feszültségeszteség és az áramfelvétel szempontjából ügyelni kell a vezetékek méretezésére és hosszára. A BUS vezetékek maximális hossza a tápfeszültség tűrés figyelembevétele mellett értendő.

#### KAPACITÁS ÉS A KÖZPONTI EGYSÉG

A CU3-01M vagy CU3-02M központi egységhoz két független BUS adatbusz köthető be a BUS1+, BUS1- és a BUS2+, BUS2- csatlakozókon. Egy buszra maximum 32 egység csatlakoztható, így a központi egységhoz közvetlenül összesen 64 egység köthető be annak figyelembe vételével, hogy egy BUS vonal összesen max. 1000 mA áramfelvétellel terhelhető. Ha a csatlakoztatott egységek össz áramfelvételére 1A-nál nagyobb, akkor használható a 3 A-es BPS3-01M. Ha több egység csatlakoztatására van szükség vagy túlélné az áramhatárt, akkor az MI3-02M buszbővítő használatával további BUS vonalakkal egészítheti ki a rendszert. A buszbővítő az EBM rendszerbuszon keresztül csatlakozik a CU3 központi egységhoz. Az EBM buszra összesen 8 egység csatlakozható.


#### A RENDSZER TÁPELLÁTÁSA

A rendszeregyégek tápfeszültség ellátásához az ELKO EP PS3-100/iNELS típusú tápegységet célszerű használni. A rendszer háttéráplálásának biztosítására javasolt a PS3-100/iNELS tápegységhoz háttérakkumulátor csatlakoztatása (a csatlakoztatást lásd a vezérlőrendszer bekötési rajzain).


#### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az egységet a működtetéshez egy CU3 központi egységhoz kell csatlakoztatni vagy egy olyan rendszerhez, amely már tartalmazza a központi egységet és az egység bővíthető kapcsolódik hozzá. Az egységek paramétereinek beállítása a CU3 központi egységen keresztül történik az iDM szoftver segítségével. Az egységek előlapján található LED-ek a tápfeszültséget és a CU3 központi egységgel történő kommunikációt jelzik. A RUN LED rendszeres időközönkénti villogása a BUS-on keresztül zajló szabványos kommunikációt jelzi. Ha a RUN LED folyamatosan világít, akkor az egység kap tápfeszültséget a buszról, de nincs kommunikáció. Ha a RUN LED nem világít, akkor nincs tápfeszültség a BUS+ és BUS- kapcsok között.


### Az eszköz részei

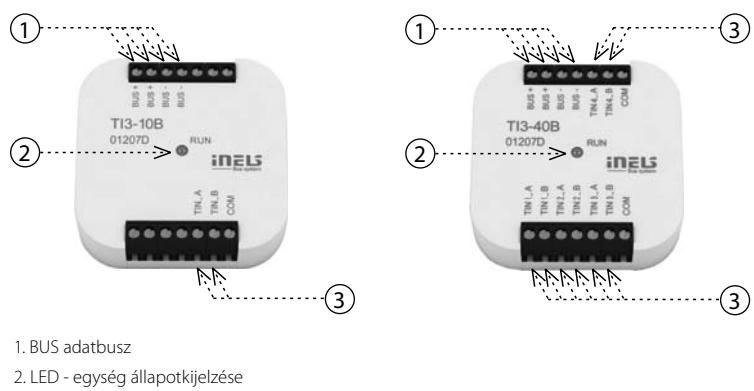

### Bekötés

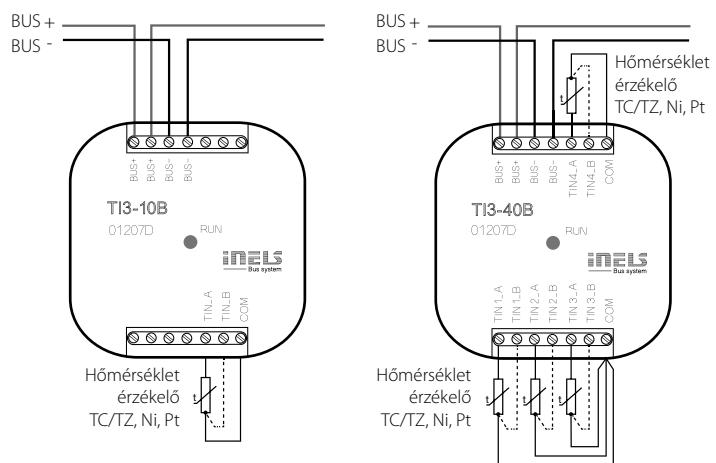


### Csatlakozási opciók



2-vezetékes

- bekötés a TIN\_B és COM sorkapcsokba



3-vezetékes

- bekötés a választott érzékelő műszaki előírásai szerint

## Műszaki adatok

### TI3-10B

### TI3-40B

#### Bemenetek

Hőérzékelő bemenetek:	1x *	4x*
Hőmérés tartománya:	érzékelő típusa szerint: -50 °C-tól 400 °C-ig	
Átalakító felbontása:	15 bit	

#### Kommunikáció

Installációs busz:	BUS
Állapotjelzés az egységen:	zöld LED RUN

#### Tápellátás

Tápfeszültség / tűrés:	27 V DC, -20 / +10 %
Disszipált teljesítmény:	max. 1 W
Névleges áram:	20 mA (27 V DC-nél), BUS-ről

#### Csatlakozások

Sorkapocs:	0.5 mm <sup>2</sup> – 1 mm <sup>2</sup>
------------	---

#### Üzemeltetési feltételek

Működési hőmérséklet:	-20 .. +55 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70 °C
Védeeltségi fok:	IP 30
Túlfeszültségi kategória:	II.
Szenyerezettségi fok:	2
Működési helyzet:	tetszőleges
Telepítés:	kötő- vagy szerelvénydobozba

#### Méretek és Tömeg

Méretek:	49 x 49 x 13 mm	
Tömeg:	27 g	27 g

## Figyelem


A készülék beépítése és üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a használati utasítást, valamint az iNELS3 rendszer telepítési útmutatóját és csak a teljes megértést követően kezdje meg a telepítést. A használati utasítás a készülék beépítéséről és felhasználásáról ad tájékoztatást, melyet csatolni kell a villamos dokumentációhoz. A használati utasítás megtalálható a [www.inels.com](http://www.inels.com) weboldalon is. Figyelem, az elektromos áram sérülést okozhat! A szerelést csak megfelelő képzettséggel rendelkező személy végezheti és a szerelésnek meg kell felelnie a hatályos szabályoknak. Az eszközök erősáramú részeinek érintése életveszélyes! Szereléskor, szervizelésnél, módosításoknál és javítások esetén feltétlenül be kell tartani az elektromos berendezésekkel történő munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat, normákat, irányelveket és speciális szabályokat. Mielőtt megkezdené a munkát a készülékkel az összes vezetéket, csatlakozó alkatrészeket, és a csatlakozókat is feszültségmentesíteni kell. Ez a használati utasítás a telepítés során alkalmazandó általános irányelveket tartalmazza. A TI3-10B(40B) hőmérséklet bemeneti egységeket a szokásos módon egy süllyesztett szerelvénydobozba lehet telepíteni. A doboz minimális mélysége 40 mm. Az átvizsgálások és karbantartások során rendszeresen ellenőrizni kell (feszültségmentes állapotban) a csatlakozók meghúzott állapotát.

\* bemenet külső TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 hőérzékelőhöz (lásd a tartozékoknál)

## Характеристика

- Элементы служат для подключения одного (TI3-10B) или четырех (TI3-40B) внешних температурных сенсоров.
- Элементы линии TI3 поддерживают подключение следующих т0 сенсоров:
  - TC/TZ: 2-проводное соединение
  - Ni1000, Pt1000: 2-проводное и 3-проводное соединение.
- Применяются там, где необходимо снимать температуру, напр. этаж/комната, внутр./наружн. температура (котельные, солнечные батареи и пр.).
- Состояние элементов отображает LED диод RUN на передней панели:
  - если напряжение питания осуществляется от шины BUS, но нет связи с мастером, диод LED RUN светит непрерывно.
  - если напряжение питания и элемент стандартно сообщаются по шине BUS, диод LED RUN мигает.
- TI3-10B, TI3-40B в исполнении В устанавливаются в монтажную коробку.

## Описание изделия

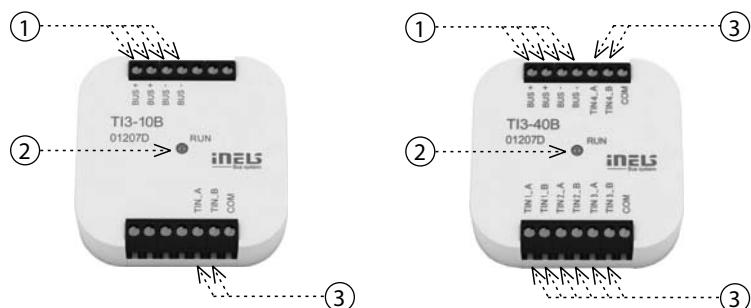

1. Информю шина BUS
2. LED индикация состояния единицы
3. Входы для температурных датчиков

## Общие инструкции

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ, МОНТАЖНАЯ ШИНА BUS

Периферийные элементы iNELS3 подключаются к системе посредством монтажной шины BUS. Провода от шины подсоединяются к клеммной плате элементов на клеммы BUS+ и BUS-, при этом провода нельзя менять местами. Для монтажа шины BUS нужно использовать витую пару проводов с диаметром сечения не менее 0.8 мм. Рекомендуется использовать кабель iNELS BUS Cable, характеристики которого наиболее полно удовлетворяют требованиям шины BUS. В случае, если кабель имеет две витые пары (4 провода) для обеспечения скорости коммуникации не рекомендуется использовать только одну пару или обе только для 1 линии шины BUS. При подключении большого количества различных устройств, во многих случаях можно использовать кабели JYSTY 1x2x0.8 или JYSTY 2x2x0.8. При прокладке шины BUS важное значение имеет расстояние шины от линии электроподачи, оно не должно быть менее 30 см. Для повышения механической прочности кабелей рекомендуется убирать их в защитные короба (трубки) соответствующего диаметра. Установка шины допускает топологию круга, но при этом конец шины должен завешаться на клеммах BUS+ и BUS- элемента системы. При сохранении всех вышеуказанных требований, максимальная длина одного сегмента шины BUS может достигать 500 метров. С учетом того, что передача данных и питание элементов осуществляется по одной и той же витой паре, необходимо придерживаться сечения провода с учетом максимального тока и потери напряжения. Максимальная длина шины BUS определяется с учетом правильного выбора диапазона питающего напряжения.

### ПОТЕНЦИАЛ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

К центральному элементу CU3-01M или CU3-02M можно подключить две отдельные шины BUS посредством клемм BUS1+, BUS1- и BUS2+, BUS2-. К каждой шине можно подключить до 32 элементов, в целом непосредственно к центральному элементу можно подключить до 64 элементов. Кроме того, необходимо соблюдать требования по максимальной нагрузке на каждую ветвь шины BUS (максимальный ток 1000 мА, который является суммой номинальных токов устройств, подключенных к данной ветви шины). Для подключения единиц с потреблением больше чем 1A можно использовать BPS3-01M для потребления ЗА. При необходимости, дополнительные устройства могут быть подключены с использованием внешних мастеров M3-02M, которые генерируют две другие ветви BUS. Эти внешние мастера подключаются к элементу CU3 через системную шину EBM. В целом через шину EBM к центральному элементу можно подключить до 8 элементов M3-02M.

### ПИТАНИЕ СИСТЕМЫ

Для электропитания системы рекомендуется использовать источник питания компании ELKO ЕР, который называется PS3-100/iNELS. Рекомендуется резервная система внешних батарей, подключенных к источнику питания PS3-100/iNELS (см. схему подключения электропитания системы).


### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для функционирования элемента необходимо, чтобы он был подключен к центральному блоку системы серии CU3 или к системе, которая уже содержит данный блок.


Все параметры элемента настраиваются через центральный блок серии CU3 в программном обеспечении iDM3.

На лицевой панели элемента находится LED индикатор для индикации напряжения питания и коммуникации с центральным блоком серии CU3. Если индикатор RUN мигает через регулярные промежутки времени, значит протекает процесс стандартной коммуникации. Если светодиод RUN горит постоянно, значит питание от шины поступает к элементу, но коммуникация на шине отсутствует. Если светодиод RUN не горит, значит на клеммах BUS+ и BUS- отсутствует напряжение.

## Подключение

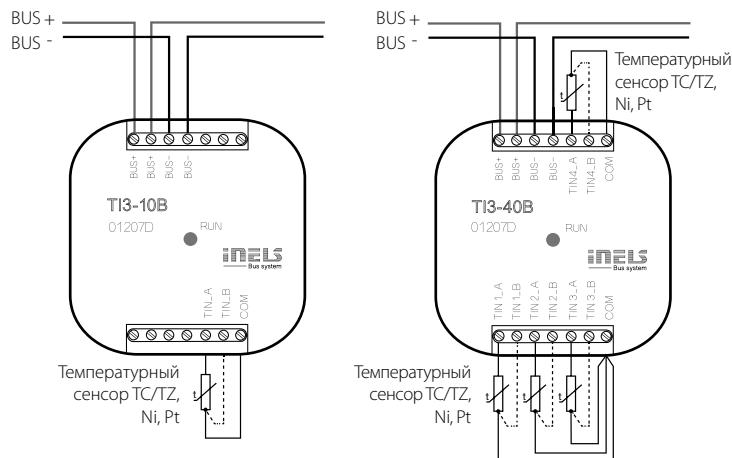


## Возможности подключения



2 - проводное

- необходимо зажать клеммы TIN\_B и COM



3- проводное

- собственное подключение датчика должно быть выбрано в соответствии с его технической спецификацией

## Технические параметры

### TI3-10B

### TI3-40B

#### Входы

Температурный вход для измерения температуры:	1x *	4x*
Диапазон измерения t°:	От типа датчика, зонды от -50°C до 400°C	
Разрешение преобразователя:	15 bit	

#### Коммуникация

Тип шины:	BUS
Индикация состояния:	зелёный LED RUN

#### Питание

Напряжение питания / допуск:	27 V DC, -20 / +10 %
Потеря мощности:	макс. 1 W
Ном. ток:	20 mA (при 27 V DC), от шины BUS

#### Подключение

Клеммная плата:	0.5 mm <sup>2</sup> – 1 mm <sup>2</sup>
-----------------	---

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура:	-20 .. +55 °C
Складская температура:	-30 .. +70 °C
Степень защиты:	IP30
Категория перенапряжения:	II.
Степень загрязнения:	2
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	в монтажную коробку

#### Размеры и Вес

Размеры:	49 x 49 x 13 мм	
Вес:	27 Гр.	27 Гр.

\* вход на внешн. t° сенсор TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 см. аксессуары

## Внимание


Перед установкой устройства перед вводом его в эксплуатацию, тщательно ознакомьтесь с инструкциями по установке и руководством по инсталляции системы iNELS3. Руководство по эксплуатации предназначено для монтажа устройства и его использования. Руководство по эксплуатации входит в комплект документации системы управления, а также его можно скачать на веб странице по адресу [www.inels.com](http://www.inels.com). Внимание, опасность поражения электрическим током! Установка и подключение может осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии со всеми действующими нормативными актами. Не прикасайтесь к частям устройства, которые находятся под напряжением. Опасность для жизни. Во время установки, технического обслуживания, модернизации и ремонтных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, нормы, директивы и специальные правила для работы с электрооборудованием. Перед началом работ с устройством, необходимо, чтобы все провода, подключенные части и клеммы обесточены. Данное руководство содержит только общие принципы, которые должны быть применены в конкретной инсталляции. Элементы TI3-10B(40B) можно устанавливать в монтажные коробки для скрытого монтажа KU68. Минимальная глубина коробки 40 мм. В ходе проверок и технического обслуживания, всегда проверяйте (при обесточенной сети) затяжку клемм.



## Characteristic

- Die Geräte sind für eine (Ti3-10B) oder vier (Ti3-40B) passive Widerstands Temperatursensoren konzipiert.
- Einheitsbereich TI3 unterstützt die Verbindung folgender Temperatursensoren:
  - TC / TZ - 2-Draht-Verbindung
  - Ni1000, Pt1000, Pt100 - 2-Draht und 3-Draht-Verbindungen.
- Der Geräte Zustand von wird mit der grünen LED-Diode RUN auf der Vorderplatte angezeigt:
  - wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist (Einheiten über BUS angetrieben werden), aber es gibt keine Kommunikation mit dem Master, leuchtet LED RUN.
  - wenn es mit dem Netzteil verbunden ist, und einem Standard-Kommunikations-BUS, LED RUN blinkt.
- Ti3-10B, Ti3-40B ist zur Montage in die Installationsdose vorgesehen.

## Gerätebeschreibung

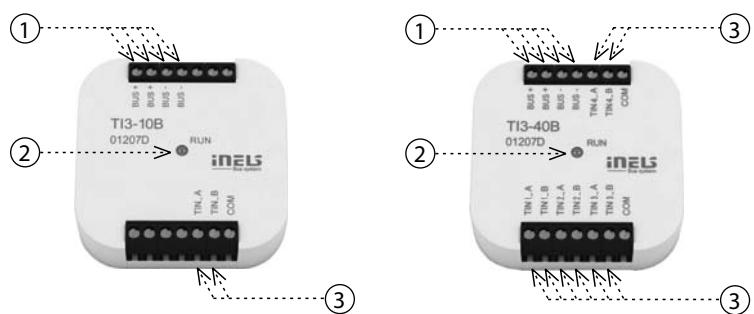

1. Datenbus BUS
2. LED-Statusanzeige Einheit
3. Eingänge für Temperaturfühler

## Allgemeine Hinweise

### ANSCHLUSS AN DAS SYSTEM, INSTALLATION BUS

iNELS Peripherieeinheiten sind an das System durch die Installation BUS verbunden. Installation Busleiter verbunden sind, an die Anschlusseinheiten an die Klemmen BUS+ und BUS-, Drähte können nicht vertauscht werden. Für die Installation BUS ist notwendig, ein Kabel mit verdrillten Drahtdurchmesser von weniger als 0.8 mm, mit einem empfohlenen Kabel verwenden, ist iNELS BUS-Kabel, deren Eigenschaften am besten die Anforderungen der Installation BUS erfüllen. In den meisten Fällen ist es möglich das Kabel JYSTY 1x2x0.8 oder 2x2x0.8 JYSTY verwenden. Im Falle eines Kabels mit zwei Paaren von verdrillten Leiter aufgrund der Geschwindigkeit nicht möglich ist, der Kommunikation ein zweites Paar des anderen modulierte Signal zu verwenden, ist es nicht möglich, innerhalb eines Kabel Einsatz ein Paar für ein Segment BUS und das zweite Paar für das zweite Segment BUS. Für die Installation BUS ist BUS entscheidend für seine Entfernung von den Stromleitungen in einem Abstand von mindestens 30 cm gewährleisten, und muss in Übereinstimmung mit seinen mechanischen Eigenschaften eingebaut werden. Zur Erhöhung der mechanischen Beständigkeit von Kabeln empfehlen wir den Einbau in eine Rohrleitung mit einem geeigneten Durchmesser. Topologie-Installation BUS ist frei mit der Ausnahme eines Kreises, wobei jedes Ende des BUS-ses ist an den Klemmen BUS + und BUS- mit einer Perifer Einheit beendet werden. Während alle obigen Anforderungen beibehalten, erreichen die maximale Länge eines Segments des Installationsbus bis 500 Meter. Aufgrund der Datenübertragung und Bereitstellung von Einheiten sind in einem Paar von Drähten führen, ist es notwendig, den Durchmesser der Drähte in Bezug auf Spannungsverlust an der Leitung und dem maximalen Strom gezogen zu halten. Die maximale Länge der BUS gilt mit der Maßgabe, dass sie Toleranz Spannung eingehalten werden.

### KAPAZITÄT UND ZENTRALE

Die Zentraleinheit CU3-01M oder CU3-02M möglich, um zwei unabhängige BUS über die Klemmen BUS1+, BUS1- und BUS2+, BUS2-. Jeder BUS kann bis zu 32 Einheiten tragen, insgesamt Sie direkt an eine zentrale Einheit zu 64 Einheiten anschließen können. Es ist auch notwendig, beachten Sie die Anforderung maximal ein Zweig der BUS Maximalstrom von 1000 mA zu unterstützen, die die Summe der Nennströme der Geräte auf diesen Zweig des BUSses verbunden ist. Wenn Einheiten mit einer Verbrauch größer als 1A angeschlossen werden, kann BPS3-01M mit 3A verwendet sein. Bei Bedarf können zusätzliche Einheiten können mit externen Master verbinden MI3-02M, die beiden anderen Zweige der BUS erzeugen. Diese externen Master sind an das Gerät über den SystemBUS CU3 EBM verbunden und die Gesamt ist über EBM-BUS an die Zentraleinheit zum Anschluss von bis zu 8 Einheiten MI3-02M.


### STROMVERSORGUNG

Zur Versorgung System ist es möglich, Stromversorgungen von Unternehmen ELKO EP zu verwenden, genannt PS3-100/iNELS. Empfohlene Backup-System externe Batterien mit einer Quelle PS3-100/iNELS (beispielhafte Darstellung des Steuersystems zu sehen).


### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Um das Gerät zu betreiben, ist es notwendig, dass das Gerät an eine Zentraleinheit CU3 Reihe geschaltet ist, oder in einem System, das bereits das Gerät enthält und vergrößern somit die Systemfunktionen. Alle Parameter werden von einer Zentraleinheit CU3 Reihe von Software iDM3 gesetzt. Auf der Hauptplatine Einheit, LED-Anzeige für Stromversorgung und die Kommunikation mit einem zentralen CU3 Gerät der Serie. Wenn die RUN-LED blinkt in regelmäßigen Abständen, die Standard-Kommunikation. Wenn die RUN-LED dauerhaft leuchtet, ist der Antrieb BUS mit Strom versorgt, aber das Gerät nicht auf dem BUS zu kommunizieren. Wenn die RUN-LED nicht leuchtet, Spannung keine Klemmen BUS+ und BUS- Versorgung.

## Schaltbild

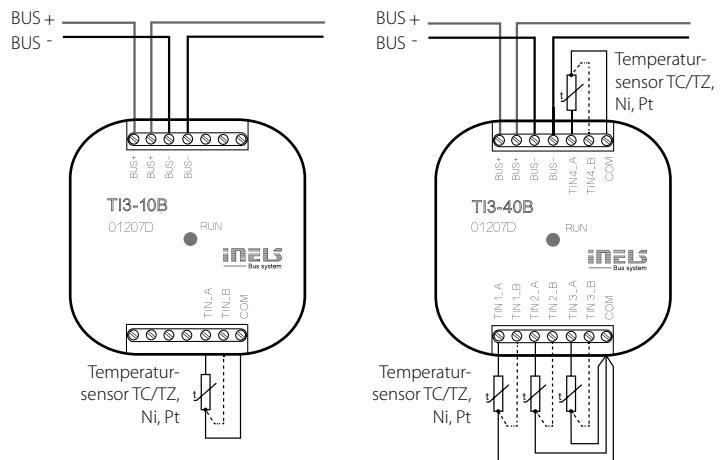


## Verbindungsoptionen



2-Draht

- es ist notwendig die Anschlussklemmen TIN\_B und COM zu verbinden.



3-Draht

- die Farben sollten nach der Anforderung des Temperatursensors ausgewählt werden.

## Technische parameter

### TI3-10B      TI3-40B

#### Eingänge

Temperatureingang zur Temperaturmessung:	1x *	4x*
Bereich der Temperaturmessung:	Nach Art des Sensors Sonde von -50 °C bis 400 °C	
Auflösung des Wandlers:	15 bit	

#### Kommunikation

Installationsbus:	BUS
Anzeige vom Einheitszustand:	grüne LED RUN

#### Stromversorgung

Versorgungsspannung / Toleranz:	27 V DC, -20 / +10 %
Verlustleistung:	max. 1 W
Nennstrom:	20 mA (bei 27 V DC), aus dem BUS

#### Anschluss

Klemmleiste:	0.5 mm <sup>2</sup> – 1 mm <sup>2</sup>
--------------	---

#### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur:	-20 .. +55 °C
Lagerungstemperatur:	-30 .. +70 °C
Schutztart:	IP30
Überspannungskategorie:	II.
Verschmutzungsgrad:	2
Arbeitslage:	beliebig
Installation:	in die Installationsdose

#### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen:	49 x 49 x 13 mm	
Gewicht:	27 g	27 g

## Achtung

Vor der Installation des Gerätes, bevor es in Betrieb genommen wird, machen Sie sich gründlich mit Installationsanweisungen und Installationsanleitung System iNELS3. Die Bedienungsanleitung ist für die Montage Geräte und Benutzergeräten ausgelegt. Hinweise sind in der Dokumentation von Leitungen enthalten, und auch zum Download auf der Website [www.inels.com](http://www.inels.com). Achtung, Gefahr eines elektrischen Schlag! Montage und Anschluss kann nur durch Personal mit entsprechender elektrischer Qualifikation in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Berühren Sie keine Teile des Gerätes, die mit Energie versorgt werden. Lebensgefahr. Während der Installation, Instandhaltung, Änderung und Reparaturarbeiten notwendig Sicherheitsvorschriften zu beachten, Normen, Richtlinien und Sonderregelungen für die mit elektrischen Geräten. Vor Beginn der Arbeiten am Gerät, ist es notwendig, alle Drähte zu haben, miteinander verbundenen Teilen, und die Anschlüsse freigeschaltet. Dieses Handbuch enthält nur allgemeine Richtlinien, die in einer bestimmten Installation angewendet werden müssen. TI3-10B Eingabeeinheit (40B) kann für Unterputzmontage KU68 in üblicher Weise zu Einbaukästen montiert werden. Die Mindesttiefe der Box beträgt 40 mm. Im Zuge der Inspektionen und Wartungen, immer überprüfen (während de - bestromt) wenn die Klemmen angezogen sind.


\* Ausgang an externen Temperatursensor TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 siehe Zubehör



### Característica

- Las unidades están destinadas para la conexión de 1 (TI3-10B) o 4 (TI3-40B) sensores de temperatura externos.
- Conexión de unidades serie TI3 es compatible con los siguientes sensores de temperatura:
  - TC/TZ - conexión de 2 hilos.
  - Ni1000, Pt1000, Pt100 - conexión de 2 o 3 hilos.
- Se utiliza en los casos en que sea necesario leer la temperatura, por ejemplo ambiente suelo, interior/exterior, equipos de proceso - calderas, calefacción solar, etc.
- Estado de las unidades indicada dioda LED verde RUN en el panel frontal:
  - si están conectadas a la alimentación (unidades se alimentan a través del BUS), pero no hay comunicación con el master, LED RUN ilumina continuamente.
  - si están conectadas a la alimentación y unidad comunica con el cableado BUS, LED RUN ilumina correctamente.
- TI3-10B, TI3-40B en versión B para la montaje en una caja universal, etc.

### Descripción del dispositivo

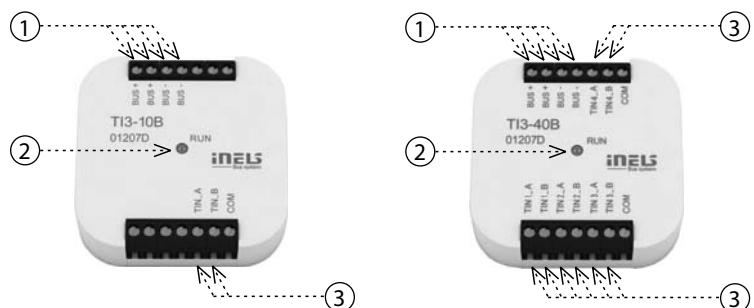

1. Cableado de comunicación BUS
2. LED indicación del estado de la unidad
3. Entradas para sensor de temperatura

### Instrucciones generales

#### CONEXIÓN AL SISTEMA, CABLEADO DE LA COMUNICACIÓN BUS

Las unidades periféricas de iNELS3 están conectadas al sistema a través del cableado de la instalación BUS. Conductores del cableado están conectados a los terminales de las unidades al BUS+ y BUS-, los cables no se pueden intercambiar. Para el cableado BUS es necesario utilizar un cable con un par de hilo trenzado de diámetro de al menos 0.8 mm, el cable recomendado es iNELS BUS cable, cuyas características mejor se adaptan a los requisitos del cableado BUS. En la mayoría de los casos, también se puede utilizar el cable JYSTY 1x2x0.8 o JYSTY 2x2x0.8. En el caso del cable de dos pares de hilos trenzados no es posible debido a la velocidad de las comunicaciones utilizar el segundo par para la otra señal modulada, es decir que no es posible dentro de un cable utilizar un par para un cableado de comunicación BUS y el segundo par para segundo BUS. Al cableado de instalación BUS es vital asegurar su distancia de las líneas de tensión de fuerza (alimentación) a una distancia de 30 cm y debe ser instalado de acuerdo con sus propiedades mecánicas. Para aumentar la resistencia mecánica de los cables se recomienda la instalación en un tubo de diámetro adecuado. Topología del cableado BUS es libre salvo de un círculo, cada extremo del BUS se debe terminar en los terminales BUS+ y BUS- de una unidad periférica. Mientras se mantienen todos los requisitos anteriores, la longitud máxima de una comunicación BUS puede alcanzar hasta 500 m. Debido a la comunicación de datos y la alimentación de las unidades en un par de hilos, es necesario mantener el diámetro de los conductores con respecto a la pérdida de tensión en el cable y la corriente máxima utilizada. La longitud máxima del BUS es válida siempre que se respete la tolerancia de tensión.

#### CAPACIDAD Y UNIDAD CENTRAL

A la unidad central CU3-01M o CU3-02M es posible conectar dos cableados BUS independientes a través de los terminales BUS1+, BUS1- y BUS2+, BUS2-. A cada cableado de comunicación se puede conectar hasta 32 unidades, en total se puede conectar directamente a una unidad central hasta 64 unidades. También es necesario cumplir con el requisito, de que la carga máxima en una rama de comunicación BUS de corriente máxima es 1000 mA, viene dado por la suma de las corrientes nominales de las unidades conectadas a esta rama del cableado BUS. Al conectar unidades con un consumo superior a 1A, se puede usar BPS3-01M con consumo de 3A. En caso de necesidad, las unidades adicionales se pueden conectar usando masters externos MI3-02M cuales generan otras dos ramas del BUS. Estos masters externos están conectados a la unidad central CU3 a través del cableado de sistema EBM y en total se puede a través del cableado EBM a una unidad central conectar hasta 8 unidades MI3-02M.

#### ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA


Para alimentación del sistema es utilizan fuentes de alimentación del fabricante ELKO EP con nombre PS3-100/iNELS. Recomendamos el sistema tener conectado con baterías externas conectado a la fuente de alimentación PS3-100/iNELS (ver diagrama ejemplar de la conexión del sistema de control).

#### INFORMACIÓN GENERAL

Para funcionamiento de la unidad, es necesario que la unidad está conectada a la unidad central serie CU3, o a un sistema que ya contiene esta unidad y así se amplía las funciones del sistema. Todos los parámetros se ajustan mediante la unidad central serie CU3 en la programa iDM3.

En la placa base de la unidad hay LED diodo RUN, que indica alimentación y la comunicación con la unidad central de la serie CU3. En el caso de que el LED RUN parpadea en intervalos regulares, procede la comunicación estándar. Si el LED RUN está constantemente encendido, la unidad está alimentada desde el cableado BUS, pero la unidad no se está comunicando en el cableado. Si el LED RUN no se ilumina, en los terminales BUS+ y BUS- no está presente la tensión de alimentación.

### Ejemplo de la conexión

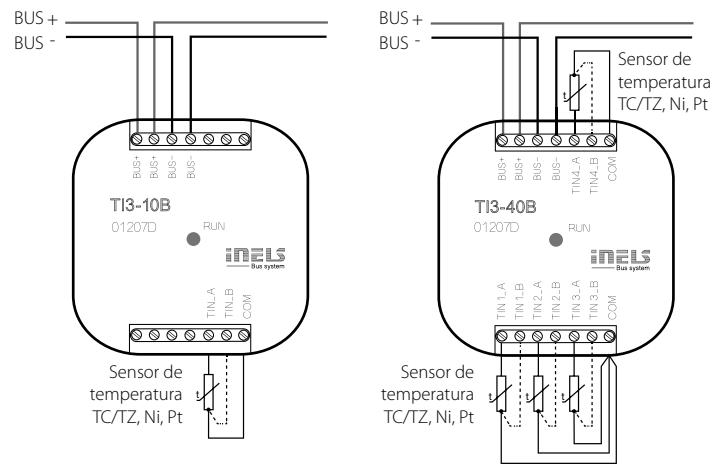

### Opciones de conexión



#### 2 hilos

- es necesario conectar los terminales TIN\_B y COM

#### 3 hilos

- colores deben elegirse de acuerdo con las especificaciones del sensor

## Especificaciones técnicas

### TI3-10B      TI3-40B

#### Entradas

Entrada para medir la temperatura:	1x *	4x*
Rango de la medición:	sobre tipo de la sonda desde -50 °C a 400 °C	
Resolución:	15 bit	

#### Comunicación

Cableado de instalación:	BUS
Indicación de estado:	verde LED RUN

#### Alimentación

Alimentación tensión / tolerancia:	27 V DC, -20 / +10 %
Pérdida de potencia:	máx. 1 W
Corr. nominal:	20 mA (en 27 V DC), del BUS

#### Conexión

Terminales:	0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
-------------	---

#### Funcionamiento

Temperatura de funcionamiento:	-20 .. +55 °C
Temperatura de almacenamiento:	-30 .. +70 °C
Grado de protección:	IP30
Grado de sobretensión:	II.
Grado de contaminación:	2
Posición de funcionamiento:	cualquiera
Montaje:	a caja universal

#### Dimensiones y peso

Dimensiones:	49 x 49 x 13 mm	
Peso:	27 g	27 g

## Advertencia

Antes de instalar el dispositivo y antes de ponerlo en funcionamiento, familiarícese a fondo con las instrucciones de montaje y manual de instalación del sistema INELS3. Las instrucciones de uso se designa para el montaje del dispositivo y el usuario del dispositivo. Las instrucciones son parte de la documentación de instalación eléctrica, y también se pueden descargar en la página web www.elkoep.es. Atención al manipular con producto, peligro de descarga eléctrica! La instalación y la conexión se puede hacer sólo por personal con cualificación eléctrica apropiada de acuerdo con la normativa aplicable. No toque las partes del dispositivo que están bajo la tensión. Peligro de amenazar la vida. Para la instalación, mantenimiento, modificaciones y reparaciones deben observar las normas de seguridad, normas, directivas y reglamentos especiales para trabajar con equipos eléctricos. Antes de empezar a trabajar con el dispositivo es esencial tener todos los cables, partes conectadas y terminales sin la tensión. Este manual contiene sólo las instrucciones generales que deben ser aplicados en esta instalación determinada. Unidad de entrada TI3-10B(40B) se puede montar de una manera estándar a la caja de instalación KU68 para montaje empotrado. La profundidad mínima de la caja 40 mm. En el curso de las inspecciones y el mantenimiento siempre compruebe (sin la alimentación ) los terminales apretados.

\* entrada de sensor externo TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 (ver accesorios)